



ガーデニエール砦 WEST

防災マニュアル

清水建設株式会社
三井不動産レジデンシャルリース株式会社
東急住宅リース株式会社
清水総合開発株式会社

*マニュアルに基づき、防災訓練を行いますので、ご参加ください。

ご挨拶

ガーデニエール砦WEST ご入居の皆様へ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本マニュアルは、大地震等の災害時に備えて、皆様にガーデニエール砦WESTの施設・設備についてお知らせするとともに、日頃の備蓄や防災対策のお願いについて説明しております。

ガーデニエール砦WEST の南棟1 階フィットネスルームには、災害時に備えた電源設備が備えられており、大地震発生時には情報拠点として「安心ステーション」を立ち上げることになっています。なお、「安心ステーション」は、ガーデニエール砦WEST ご入居者様だけでなく、隣接する「ガーデニエール砦レジデンス」のご入居者様にもご利用いただくことになっております。

東日本大震災でも明らかになりましたように、災害時には「自助」「共助」が大切です。特にマンションでは、入居者がお互いに助け合う「共助」の活動が欠かせません。ガーデニエール砦WEST ご入居者様にはご不便をおかけするかと存じますが、皆様のご理解とご協力のほど、重ねてお願い申し上げます。

敬具

平成28年4月1日

清水建設株式会社

清水総合開発株式会社

三井不動産レジデンシャルリース株式会社

東急住宅リース株式会社

目 次

1. 震災対応のお願い	・・・ 1
2. LCP (Life Continuity Plan) 施設概要	・・・ 7
3. 施設・設備全体図	・・・ 9
4. 管理体制・緊急連絡先リスト	・・・ 17

別添： 各住戸のメーターボックス（ガスマイコンメーター）番号一覧
安心ステーション設営図(案)

1. 震災対応のお願い（ご入居の皆様へ）

【日頃の備え】

◆住戸内の安全対策

当建物は、免震構造です。免震構造は、一般的に地震の揺れを3分の1程度に抑えると言われていますが、家具等が転倒しないことを保証するものではありません。

身の安全確保のため、家具や戸棚を突っ張り棒等で固定するなど安全対策をして下さい。

◆飲料水と食糧、簡易トイレの備蓄

飲料水と食糧は最低でも3日分の備蓄が必要です。管理会社での用意はありませんので、各戸で、3日以上を確保して下さい。飲料水は1日あたり1人3リットルが目安です。敷地内にマンホールトイレがありますが、念のため、各戸で3日分の簡易トイレの備蓄をお願いします。

非常時持ち出し品（出典：世田谷区区民行動マニュアル）

☐ 貴重品	現金・通帳・キャッシュカード・印鑑・権利証・保険証・免許証
☐ 非常食等	保存食・缶詰・飲料水・缶切り・割り箸
☐ 応急医薬品	常備薬・絆創膏・消毒薬・傷薬・胃腸薬・解熱剤・鎮痛剤
☐ 生活用品	衣類・くつ（頑丈で熱に強いもの）・マッチ・ライター・ローソク・ヘルメット・マスク・手袋・軍手・タオル・ティッシュ・ビニール袋・携帯トイレ・歯ブラシ・筆記用具・雨具
☐ そのほか	携帯ラジオ・携帯電話・充電器・懐中電灯・予備電池・ビニールシート

赤ちゃんがいる家庭	粉ミルク、ほ乳ビン、おむつ、おぶいひも
お年寄りや障害のある方がいる家庭	常備薬（持病用の薬など）、看護・介護用品、入れ歯、メガネ
女性の方	下着、生理用品
食物アレルギーのある方	対応食
ペットのいる家庭	ケージ・ペットフード・トイレ用品・常備薬・リード（引き綱）
あったら便利なもの	使い捨てカイロ・水のいらないシャンプー・10円硬貨（公衆電話用）・アルコールスプレー・衣類・地図
枕元に	笛、スリッパ

非常備蓄品（出典：世田谷区区民行動マニュアル）

☐ 非常用食料・飲料	☐ トイレ用品（簡易トイレ・携帯トイレ用品など）
☐ 生活用品（毛布・洗面道具など）	☐ 燃料（卓上コンロ、固形燃料など）

保存食品	☐ レトルト食品	☐ ご飯(保存用)・アルファ米・乾パン
	☐ 菓子類	☐ 保存食・調味料・乾物 ☐ 缶詰(缶切不要のもの)
乳児用	☐ 粉ミルク(ほ乳ビン)	☐ 離乳食
その他	☐ はし ☐ スプーン・フォーク ☐ 紙皿・コップ ☐ ラップ ☐ ナイフ・ハサミ	

【発災時】

◆全員の協力が不可欠です

地震はいつ発生するかわかりません。地震発生時に在宅されていたご入居の皆様全員で、力を合わせて助け合いましょう。管理員に依頼された場合は、安心ステーションやマンホールトイレの設営など、ご協力をお願いします。

◆火元の確認

揺れが収まったら、台所や暖房器具などの火元を確認して下さい。電気ヒーターなどの加熱器具も、電力復旧後に火災の原因となりますのでコンセントを抜いて下さい。

◆閉じ込められたときは・・・

万一、玄関ドアが開かないときは、バルコニー等から住戸外に助けを求めて下さい。

◆建物の安全確認

建物・設備の被害や危険な箇所を見つけた場合、管理員（管理会社）に伝えて下さい。

◆避難場所

地震後は、あわてずに状況を確認して下さい。建物に大きな被害が出ていない場合や、周辺に火災の危険が迫っていない場合は、原則として**自宅待機**をおすすめします。

1階フィットネスルームを「安心ステーション」とし、情報提供を行う予定です^注。

万一、建物外への避難が必要になった場合は、地域の**指定避難所**である**山野小学校**に避難してください（広域マップを参照）。周辺の住宅被害が甚大な場合、避難所の収容人数が超過し、入れないことがあります。指定避難所では、自治会の活動に協力しましょう。

注）被害状況や発災時間によって、「安心ステーション」立ち上げが難しい場合がありますので、ご了承ください。

◆近隣への声かけ

隣近所に声がけして、お互いに、安否を確認し合いましょう。「災害時要援護者(※)」がいる場合は、迅速な救助につながります。

※高齢者、障害者、乳幼児を持つ親、妊産婦、外国人など、介助なしで行動や情報収集が難しい方々です。

◆AED（救急・救命）

コンシェルジュデスク脇にある AED（自動体外式除細動器）は、救急発生時にご利用下さい。バッテリーで作動するため、停電時でも利用可能です。

◆ガスマイコンメーターの復旧

大地震後、ガスはマイコンメーターが作動し、供給を停止します。館内放送で「マイコンメーターを復帰して下さい」とアナウンスがあった場合、各戸のメーターボックスの場所を確認して、マイコンメーターを復帰して下さい。（別添. 各住戸のメーターボッ

クス番号一覧」に基づき、「3. 施設・設備全体図」のメーターボックス位置を参照)

◆ゴミの管理

大地震後、自治体のゴミ収集サービスがストップすることがあります。ゴミは水気を切った上で指定の収集袋に入れ、臨時集積所の案内があるまで、ご自宅で保管下さい。

臨時集積所の案内が掲示板等に掲示されましたら、各自でゴミを出して下さい。

家具等粗大ゴミの搬出は、指示があるまで禁止とします。

◆長期避難時の連絡

マンションから長期間避難するときは、入居ガイドブックに従って届け出て下さい。

【発災時の主な設備の動作とご入居者様の行動】

	設備の動作	行動
エレベーター	エレベーターに乗っている最中に地震が発生した場合、エレベーターは最寄り階に停止しドアが開きます。 停電時、1号機(管理員室前の右側エレベーター)・4号機(北エレベーターホールの左側エレベーター)のみ非常用発電機から電力が供給され(最大72時間)利用できます。	エレベーターに乗っている最中に地震が発生した場合、ドアが開いたら、 <u>速やかに退出して下さい。</u> 万一、閉じ込めが発生した場合、エレベーター内の非常ボタンを押し、管理員、エレベーター会社に連絡してください。
電気	大地震発生直後、停電が発生することがあります。停電時は、非常用発電設備が自動的に作動します(最大72時間)。防災設備、給水ポンプ・エレベーター・共用部の照明に電力を供給します。	停電時、太陽光発電・蓄電池(サバイバル電源)により、 <u>安心ステーション(1階フィットネスルーム)</u> で、情報の入手、携帯電話の充電ができます。
上水道	停電時、非常用発電機から電力が供給され(最大72時間)、揚水ポンプは作動します。 1階共用部の水道設備は、水道本管より直接引き込みなので使用可能です。地域全体で断水が発生した場合は、1階の水道設備も断水になります。	<u>井戸の水は飲めません。生活用水に利用できます。</u> 容器を準備し、各自で運搬して下さい。 <u>断水時の飲料水は大蔵給水所(広域マップ参照)で入手可能です。</u>
下水道	停電時、非常用発電機から電力が供給され(最大72時間)、排水ポンプは作動します。 下水道設備や下水道配管に被害が発生した場合、排水はできません。	排水禁止の場合、非常放送とともに、出入口、EVホール等に案内を掲示しますのでご注意下さい。

	設備の動作	行動
トイレ	各住戸トイレ・1階共用トイレ(管理員室、フィットネスルーム)は、停電時(断水していない時)は便器右側の手動レバーを約4秒以上引っ張ることにより水を流せます。但し、住戸トイレは、給水ポンプへの電力が供給できなくなると使えません。断水時には、バケツの水で流せます。	排水設備の被害状況不明のため、直後は、 <u>各住戸トイレの使用は控え、1階共用トイレを利用下さい。</u> 断水時は、バケツ等で水を流して下さい。 駐車場ゲート脇のマンホールトイレも利用できます。 <u>マンホールトイレの設営にご協力をお願いします。</u>
ガス	震度5強を検知するとマイコンメーターが作動し、ガス供給を停止します。停電時はガス給湯器の操作盤が操作できず、給湯できません。	ガスのメーターボックス扉の開錠について放送された場合、 <u>各自でマイコンメーターを復帰して下さい。</u> (マイコンメーター位置・復帰方法：添付資料)。
1階電気錠	停電後30分間はバッテリーが作動し、通常通り使用できます。バッテリーがなくなった後は、手動で開閉できます。ノントッチキーは停電時使えません。	停電時、 <u>手動で開閉して下さい。</u>
オートドア	停電時、自動ドアは手動開閉できます。	停電時、 <u>手動で開閉して下さい。</u>
電話	各戸の電話は、停電時利用できません。管理員室の電話は、非常用発電機の電力が供給されます(最大72時間)。但し、地震後はつながりにくくなります。	管理員室の電話は、発災後2日目以降、緊急連絡に支障がない限り、居住者親族の安否連絡用に利用できます。
インターホン	停電時、インターホンは利用できません。集合玄関での呼び出しも利用できません。	インターホンからの呼び出しは利用できません。
立体駐車場	停電時、立体駐車場は使用できません。駐車場ゲートは手動で開閉できます。	立体駐車場は利用できません。

*地震に伴う破損が生じた場合等、上記の利用を保証するものではありませんのでご了承ください。

参考：マンホールトイレの設営手順



①下記備品を準備する。

地下1階の防災倉庫より

- ・マンホールトイレ・テント 4 ケ
- ・ランタン 4 ケ
- ・バール 1 ケ
- ・ポリタンク
- ・バケツ 4 ケ
- ・ポリタンク

②折りたたみ式手すりを広げる



③手すりを床板に差し込む



④マンホールのフタをバールを使って外す。

⑤トイレを設置する。

⑥コンクリート釘で固定する。



⑦テントをセットする。

⑧テント内にランタンを固定する。



⑨ポリタンクに井戸から水を汲み、テント付近にバケツと一緒に置いておく。

⑩テントに使用方法を記載した貼紙を貼っておく。



■ 停電時（断水していないとき）

停電時の水の流しかた（断水していないとき）

1 電池ボックスに乾電池（4 個）を入れる


- ① 電池ボックスのフックをつまんで、ウォシュレット本体からはずす
- ② 単 3 形乾電池 4 個を正しく入れる
- ③ 電池ボックスをウォシュレット本体に取り付ける



◎乾電池について

- ・乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- ・乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。

- ・交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
- ・充電式の電池は使用しない
- ・約 2 年を目安に新しい乾電池に交換する

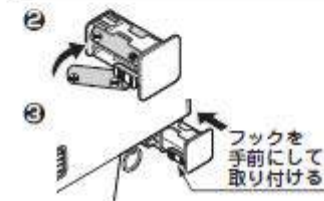

2 ウォシュレット本体右側の手動レバーを約4秒以上引っ張る

便器の水が流れます。

- ・手動レバーを戻すと、タンクに給水をはじめます。
- ※約 2 分間タンクへ給水します。給水中にタンクが満水になり、余った水が便器に流れることがありますが、異常ではありません。



タンクの水が空になるまで、約 4 秒かかります。タンクの水が空になるまで、手動レバーを引っ張ってください。

■ 断水時

断水時の水の流しかた



◎断水になったらオート便器洗浄の設定を「切」にしてください。

▶ オート便器洗浄を使わないとき→ 43 ページ

1 バケツに水を入れ (5L が目安)、便器ボウル面の中心をめがけて勢よく流す



便器ボウルから水があふれないように注意してください。



2 流した後、便器ボウル面の水位が低くなった場合は水をつぎ足す 排水管からのにおいを防ぎます。

2. L C P (Life Continuity Plan＝生活継続計画) 概要

本建物は、免震構造の採用をはじめ、まさかの災害時に最低限の生活を継続するための L C P 対応設備を下記の通り導入しました。

1) 非常用発電設備

自家発電設備に 1,950 L の燃料を持たせ、エレベーター・ポンプ・共用照明の一部に約 3 日間電源供給可能としています。

2) 太陽光発電＋蓄電池設備

電力インフラの復旧が長引き自家発電設備の燃料が枯渇した際にも、集会所に最低限のサバイバル電源を供給しています。サバイバル電源は LED 照明・携帯充電およびラジオ等の情報収集機器用コンセントを想定し、日中は太陽光発電電力を供給しながら蓄電池に充電、夜間は蓄電池から供給し長時間の電源確保を可能としています。


3) 防災井戸、マンホールトイレ

手動ポンプにて水をくみ上げ雑用水として利用可能な防災井戸、マンホールトイレ等により災害によるインフラ遮断時にも生活維持をサポートできるようにしています。


4) 地震被災状況判定支援システム

建物内に設置した加速度計のデータを収集して地震時に被災状況を判定するシステムを導入。建物の安全性を迅速に把握して、被災後も安全・安心に建物を利用出来るようにしています。



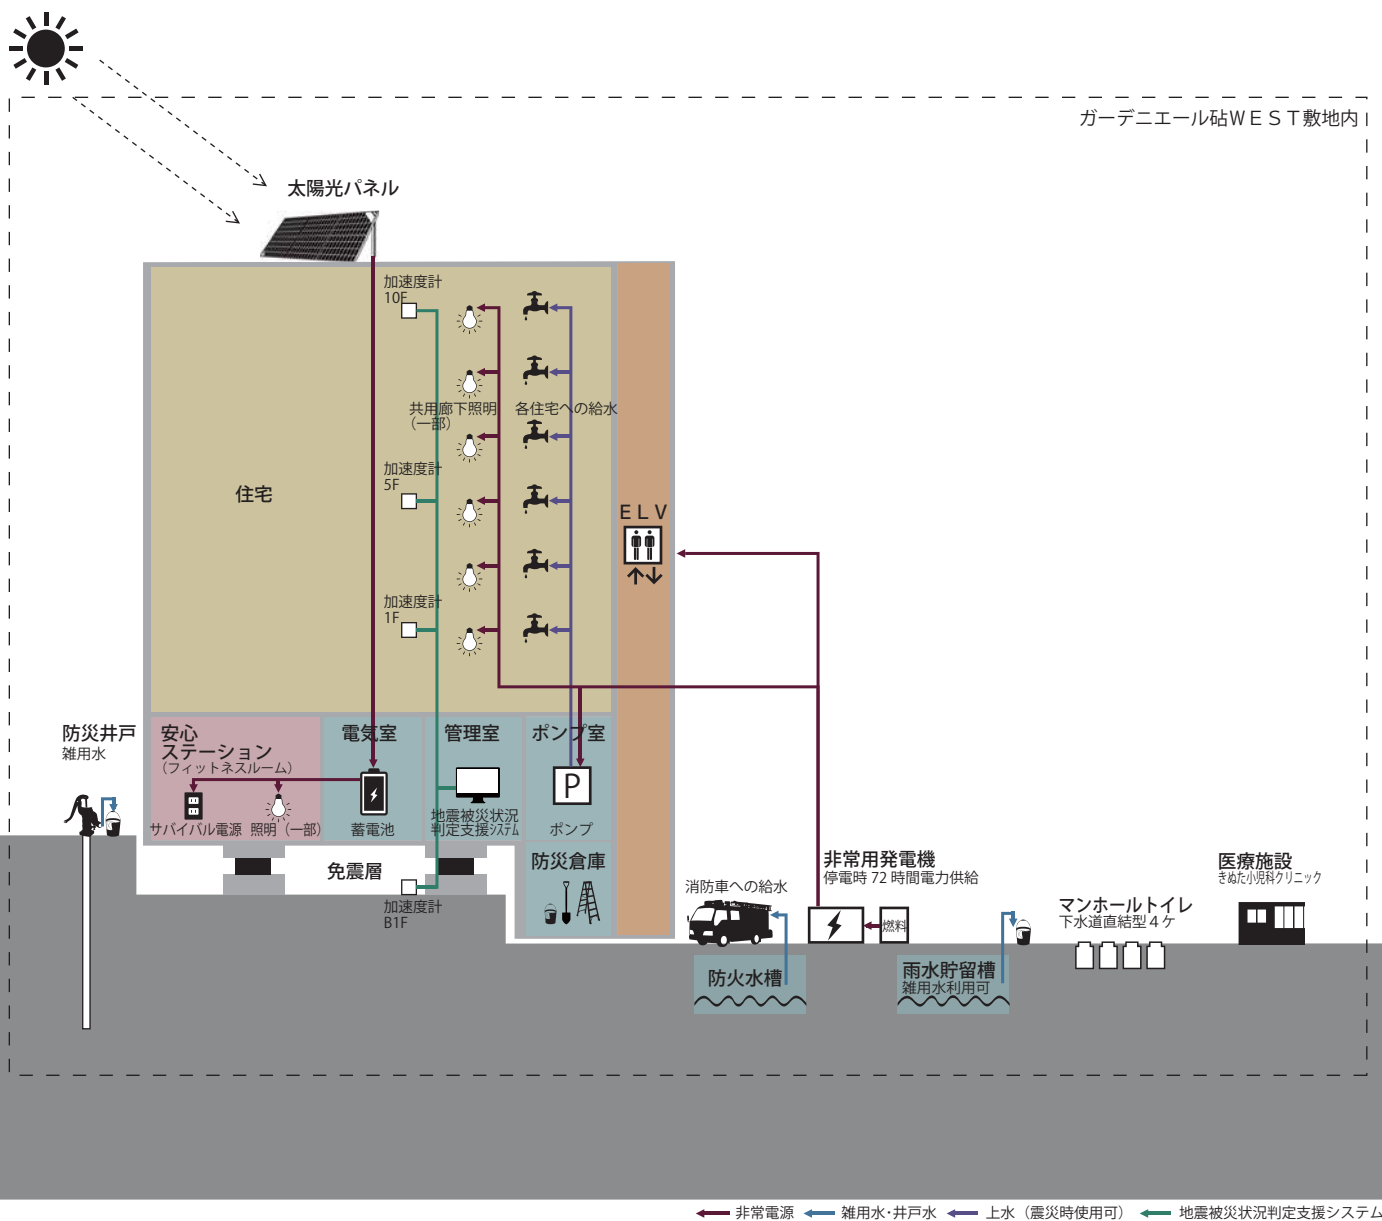

3. 施設・設備全体図

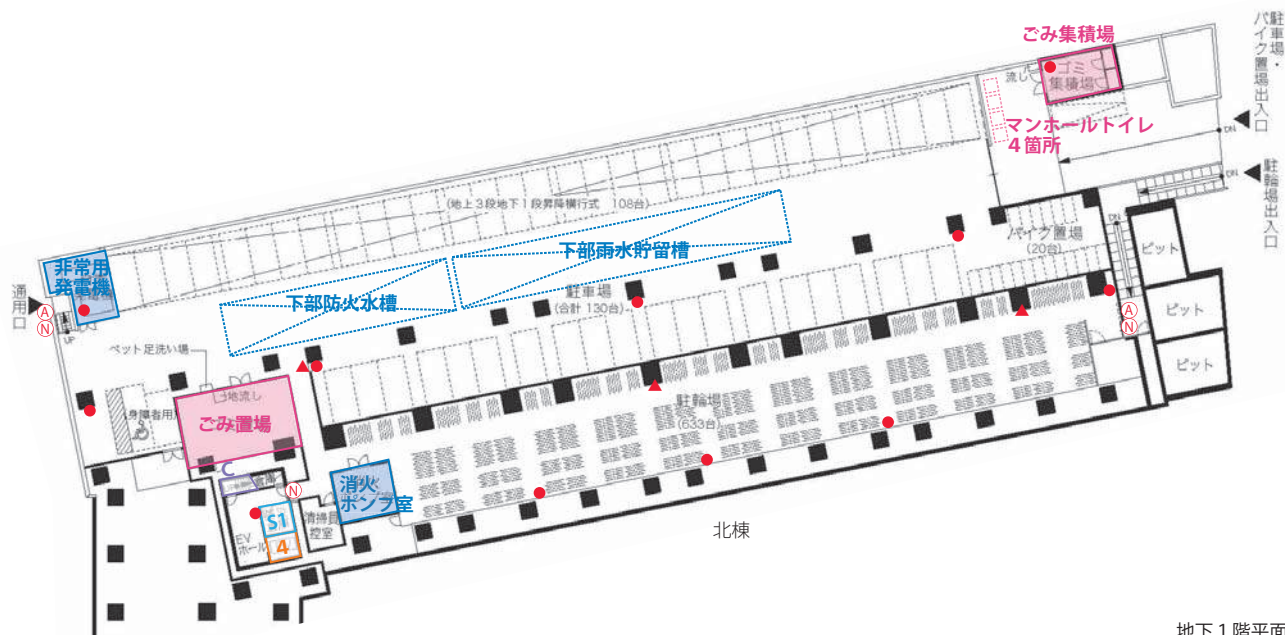

地下1階平面図 S=1:700

●共用室、共用施設

- ・安心ステーション ……1階南棟
- ・コンシアージュデスク ……1階西棟
- ・ごみ置場、ごみ集積場 ……地下1階北棟
- ・マンホールトイレ ……外部（北側駐車場）
- ・防災井戸 ……外部（中庭南棟）
- ・サバイバル電源 ……1階南棟
- ・自販機 ……1階南棟
- ・AEDボックス ……1階西棟

●管理室、機械諸室

- ・管理室 ……1階西棟
- ・地震被災状況判定支援システム観測装置 ……1階西棟
- ・増圧ポンプ室（管理室内） ……1階西棟
- ・電気室（盤室） ……1階北棟
- ・電気室（自家用電気室） ……1階北棟
- ・電気室（IPPS 借室） ……1階北棟
- ・消火ポンプ室 ……地下1階北棟
- ・非常用発電機 ……外部（北側駐車場）
- ・太陽光発電切替レバー ……1階南棟
- ・太陽光発電自立運転切替スイッチ ……10階南棟

●その他

- ・消防活動空地 ……外部（中庭）
- ・雨水貯留槽 ……外部（北側駐車場）
- ・防火水槽 ……外部（北側駐車場）
- ・連結散水管送水口 ……外部（南棟東側）
- ・連結送水管送水口 ……外部（南棟東側）

●倉庫

- S1 : 防災倉庫 ……地下1階北棟
- S2 : 管理室内倉庫 ……1階西棟

●凡例

- N : 電気錠（ノンタッチキーリーダー）
- A : 電気錠（オートドア）
- : 消火器 ※消火器設置場所について（各階共通）法令に則り消防署へ届出をしている位置を示しています。原則移動しないように入居時にお願いしておりますが、場合により移動している可能性があります。
- ▲ : 屋内消火栓

●MB（ガスマイコンメーター）番号

- S1 ~ S4 : 南棟MB番号
 - W1 ~ W2 : 西棟MB番号
 - N1 ~ N4 : 北棟MB番号
- ※MB：メーターボックスの略

●エレベーター


- 1 : 1号機（1F～10F、車イス対応、停電時運転）
- 2 : 2号機（1F～10F）
- 3 : 3号機（1F～6F）
- 4 : 4号機（B1F～6F、車イス対応、停電時運転）
- 5 : 5号機（1F～10F）
- 6 : 6号機（1F～6F）

●階段

- A : A階段（1F～10F）
- B : B階段（1F～6F）
- C : C階段（B1F～1F）
- D : D階段（1F～10F）
- E : E階段（1F～6F）



1 階平面図 S=1:700

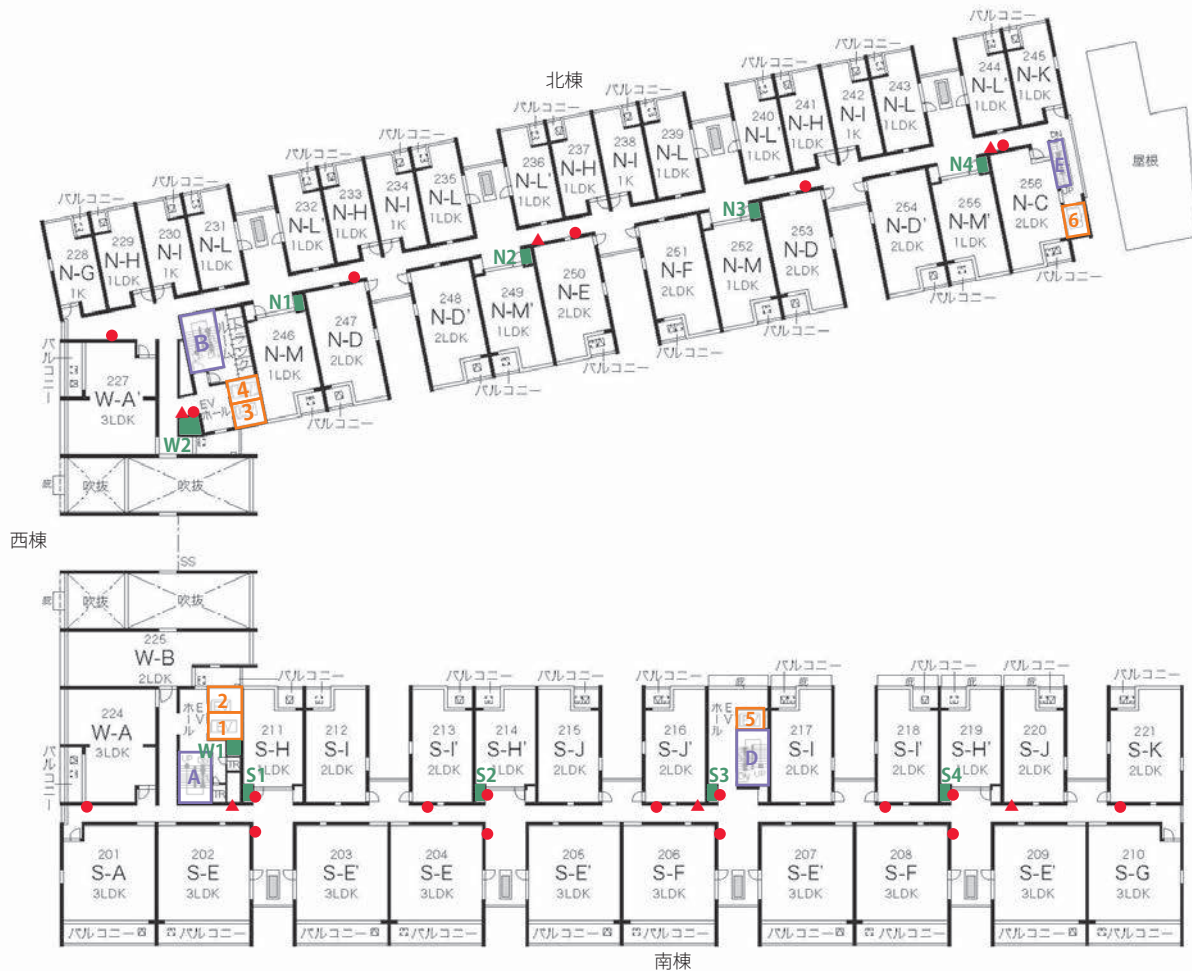


●凡例

1~6: エレベータ
A~E: 階段

●: 消火器
▲: 屋内消火栓

S1~S4: 南棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
W1~W2: 西棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
N1~N4: 北棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
※MB: メーターボックスの略

○ 避難はしご
□ 避難ハッチ
□ 上部避難ハッチ

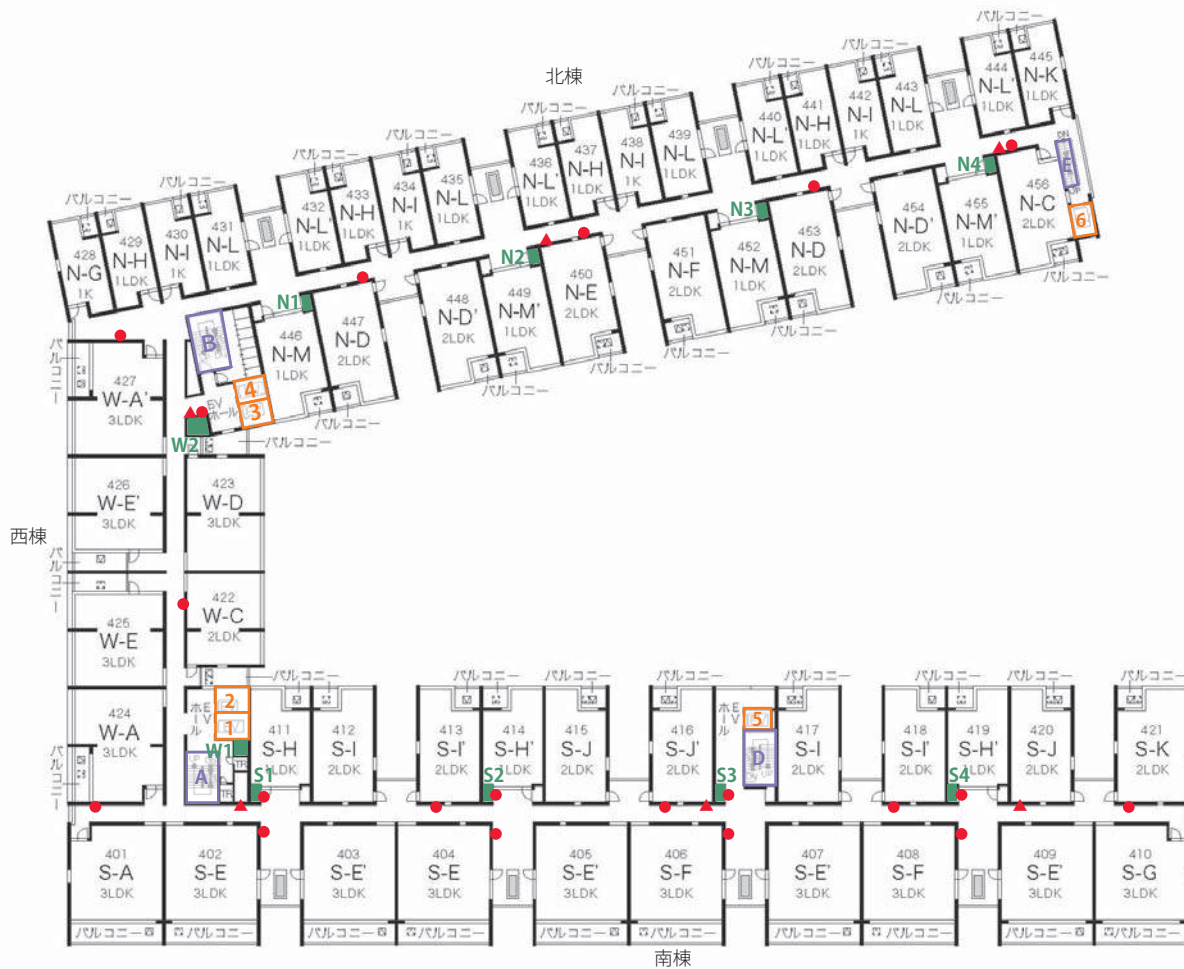

4階平面図 S=1:700



5階平面図 S=1:700


●凡例

1～6: エレベータ
A～E: 階段

●: 消火器
▲: 屋内消火栓

S1～S4: 南棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
W1～W2: 西棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
N1～N4: 北棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
※MB: メーターボックスの略

○: 避難はしご
□: 避難ハッチ
□: 上部避難ハッチ

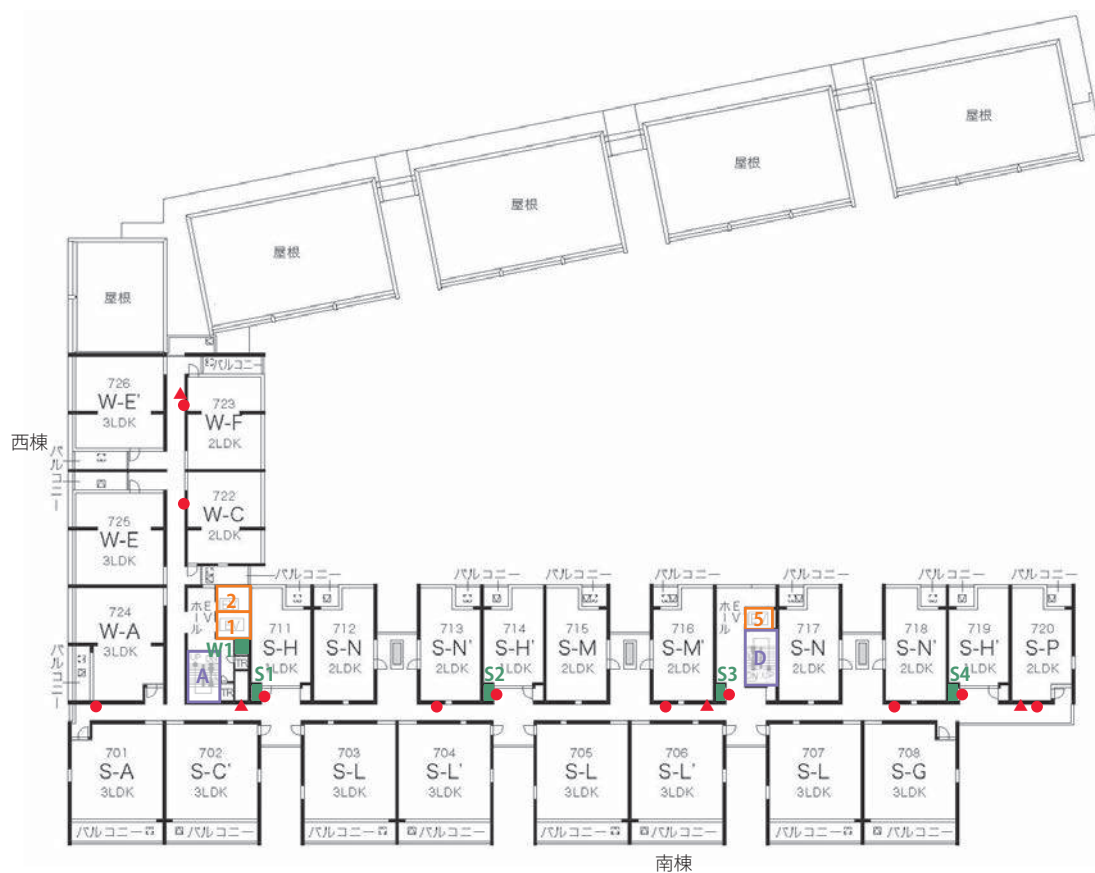

●凡例

1~6: エレベータ
A~E: 階段

●: 消火器
▲: 屋内消火栓

S1~S4: 南棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
W1~W2: 西棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
N1~N4: 北棟MB(ガスマイコンメーター) 番号
※MB: メーターボックスの略

○ 避難はしご
□ 避難ハッチ
□ 上部避難ハッチ



8階平面図 S=1:700



9階平面図 S=1:700



10階平面図 S=1:700


●凡例

1～6:エレベータ
A～E:階段


●:消火器
▲:屋内消火栓

S1～S4:南棟MB(ガスマイコンメーター)番号
W1～W2:西棟MB(ガスマイコンメーター)番号
N1～N4:北棟MB(ガスマイコンメーター)番号
※MB:メーターボックスの略

○ 避難はしご
□ 避難ハッチ
□ 上部避難ハッチ



4. 管理体制・緊急連絡先リスト

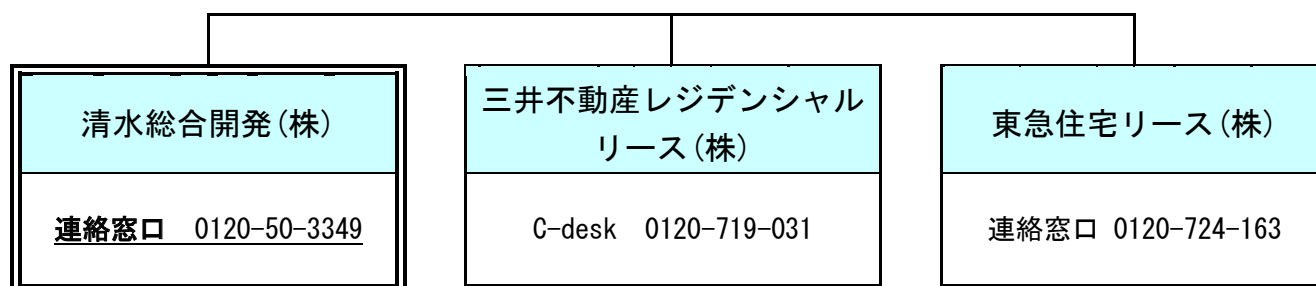

I P パワーシステムズ

電話番号 0120-755-715

東京都水道局

電話番号 03-5326-1101

東京都下水道局

電話番号 03-5477-2120

東京ガス

電話番号 0570-002211

N T T

電話番号 電話故障 113、0120-444-113

インターネット 0120-000-113

K D D I

電話番号 電話故障 0077-7101

インターネット 0077-7084

成城消防署

電話番号 03-3416-0119

成城警察署

電話番号 03-3482-0110

世田谷区役所

電話番号 03-5432-3333

関東中央病院

電話番号 03-3429-1171

住所 世田谷区上用賀 6-25-1

至誠会第二病院

電話番号 03-3300-0366

住所 世田谷区上祖師谷 5-19-1

震災直後は、通信網遮断や通信回線のパンク等により、電話がつながらない、あるいはつながりにくくなるため、皆様からのお問合せやご要望への対応にお時間がかかる可能性が高く、ご不便・ご迷惑をおかけする場合がございます。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

別添. 各住戸のMB（ガスマイコンメーター）番号一覧

No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号
1	101	S1	40	201	S1	93	301	S1	149	401	S1	205	501	S1
2	102	S1	41	202	S1	94	302	S1	150	402	S1	206	502	S1
3	103	S1	42	203	S1	95	303	S1	151	403	S1	207	503	S1
4	104	S2	43	204	S2	96	304	S2	152	404	S2	208	504	S2
5	105	S2	44	205	S2	97	305	S2	153	405	S2	209	505	S2
6	106	S3	45	206	S3	98	306	S3	154	406	S3	210	506	S3
7	107	S3	46	207	S3	99	307	S3	155	407	S3	211	507	S3
8	108	S4	47	208	S4	100	308	S4	156	408	S4	212	508	S4
9	109	S4	48	209	S4	101	309	S4	157	409	S4	213	509	S4
10	110	S4	49	210	S4	102	310	S4	158	410	S4	214	510	S4
11	124	W1	50	211	S1	103	311	S1	159	411	S1	215	511	S1
12	127	W2	51	212	S1	104	312	S1	160	412	S1	216	512	S1
13	128	W2	52	213	S2	105	313	S2	161	413	S2	217	513	S2
14	129	W2	53	214	S2	106	314	S2	162	414	S2	218	514	S2
15	130	N1	54	215	S2	107	315	S2	163	415	S2	219	515	S2
16	131	N1	55	216	S3	108	316	S3	164	416	S3	220	516	S3
17	132	N1	56	217	S3	109	317	S3	165	417	S3	221	517	S3
18	133	N1	57	218	S4	110	318	S4	166	418	S4	222	518	S4
19	134	N2	58	219	S4	111	319	S4	167	419	S4	223	519	S4
20	135	N2	59	220	S4	112	320	S4	168	420	S4	224	520	S4
21	136	N2	60	221	S4	113	321	S4	169	421	S4	225	521	S4
22	137	N2	61	224	W1	114	322	W1	170	422	W1	226	522	W1
23	138	N3	62	225	W1	115	323	W2	171	423	W2	227	523	W2
24	139	N3	63	227	W2	116	324	W1	172	424	W1	228	524	W1
25	140	N3	64	228	W2	117	325	W1	173	425	W1	229	525	W1
26	141	N3	65	229	W2	118	326	W2	174	426	W2	230	526	W2
27	142	N4	66	230	N1	119	327	W2	175	427	W2	231	527	W2
28	143	N4	67	231	N1	120	328	W2	176	428	W2	232	528	W2
29	144	N4	68	232	N1	121	329	W2	177	429	W2	233	529	W2
30	145	N4	69	233	N1	122	330	N1	178	430	N1	234	530	N1
31	148	N2	70	234	N2	123	331	N1	179	431	N1	235	531	N1
32	149	N2	71	235	N2	124	332	N1	180	432	N1	236	532	N1
33	150	N2	72	236	N2	125	333	N1	181	433	N1	237	533	N1
34	151	N3	73	237	N2	126	334	N2	182	434	N2	238	534	N2
35	152	N3	74	238	N3	127	335	N2	183	435	N2	239	535	N2
36	153	N3	75	239	N3	128	336	N2	184	436	N2	240	536	N2
37	154	N4	76	240	N3	129	337	N2	185	437	N2	241	537	N2
38	155	N4	77	241	N3	130	338	N3	186	438	N3	242	538	N3
39	156	N4	78	242	N4	131	339	N3	187	439	N3	243	539	N3
			79	243	N4	132	340	N3	188	440	N3	244	540	N3
			80	244	N4	133	341	N3	189	441	N3	245	541	N3
			81	245	N4	134	342	N4	190	442	N4	246	542	N4
			82	246	N1	135	343	N4	191	443	N4	247	543	N4
			83	247	N1	136	344	N4	192	444	N4	248	544	N4
			84	248	N2	137	345	N4	193	445	N4	249	545	N4
			85	249	N2	138	346	N1	194	446	N1	250	546	N1
			86	250	N2	139	347	N1	195	447	N1	251	547	N1
			87	251	N3	140	348	N2	196	448	N2	252	548	N2
			88	252	N3	141	349	N2	197	449	N2	253	549	N2
			89	253	N3	142	350	N2	198	450	N2	254	550	N2
			90	254	N4	143	351	N3	199	451	N3	255	551	N3
			91	255	N4	144	352	N3	200	452	N3	256	552	N2
			92	256	N4	145	353	N3	201	453	N3	257	553	N3
						146	354	N4	202	454	N4	258	554	N4
						147	355	N4	203	455	N4	259	555	N4
						148	356	N4	204	456	N4	260	556	N4


No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号	No	住戸番号	MB番号
261	601	S1	296	701	S1	319	801	S1	339	901	S1	356	1001	S1
262	602	S1	297	702	S1	320	802	S1	340	902	S1	357	1002	S1
263	603	S1	298	703	S1	321	803	S1	341	903	S1	358	1003	S1
264	604	S2	299	704	S2	322	804	S2	342	904	S2	359	1004	S2
265	605	S2	300	705	S2	323	805	S2	343	905	S2	360	1005	S2
266	606	S3	301	706	S3	324	806	S3	344	906	S3	361	1006	S3
267	607	S3	302	707	S3	325	807	S3	345	907	S3	362	1007	S3
268	608	S4	303	708	S4	326	808	S3	346	908	S3	363	1008	S3
269	611	S1	304	711	S1	327	811	S1	347	911	S1	364	1011	S1
270	612	S1	305	712	S1	328	812	S1	348	912	S1	365	1012	S1
271	613	S2	306	713	S2	329	813	S2	349	913	S2	366	1013	S2
272	614	S2	307	714	S2	330	814	S2	350	914	S2	367	1014	S2
273	615	S2	308	715	S2	331	815	S2	351	915	S2	368	1015	S2
274	616	S3	309	716	S3	332	816	S3	352	916	S3	369	1016	S3
275	617	S3	310	717	S3	333	817	S3	353	917	S3	370	1017	S3
276	618	S4	311	718	S4	334	822	W1	354	924	W1	371	1024	W1
277	619	S4	312	719	S4	335	823	W1	355	925	W1			
278	620	S4	313	720	S4	336	824	W1						
279	622	W1	314	722	W1	337	825	W1						
280	623	W2	315	723	W1	338	826	W1						
281	624	W1	316	724	W1									
282	625	W1	317	725	W1									
283	626	W2	318	726	W1									
284	627	W2												
285	646	N1												
286	647	N1												
287	648	N2												
288	649	N2												
289	650	N2												
290	651	N3												
291	652	N3												
292	653	N3												
293	654	N4												
294	655	N4												
295	656	N4												


■マイコンメーターの復旧方法

マイコンメーターの入っているMB（メーターボックス）の扉の解錠は管理人が行います。解錠が終わり次第、管理人より放送がありますので、右図に従い、各々自宅のガスマイコンメーターを復旧させて下さい。

■地震の時のガスの取り扱い（マイコンメーターの復旧方法）


震度5以上の揺れがあると、マイコンメーターが働いて自動的にガスがしゃ断されます。






- ①すべてのガス機器を止めます。
- ②「復旧ボタン」のキャップを左に回してははずします。
- ③「復旧ボタン」を止まるまでしっかり押し、表示ランプ（赤）が点灯したらすぐに手を離します。
- ④3分たったら、もう一度マイコンメーターをご確認ください。赤ランプの点滅が消えていたら、ガスが使えます。

※正常に復旧しない場合や、不明な点がある場合ガス事業者にご連絡ください。

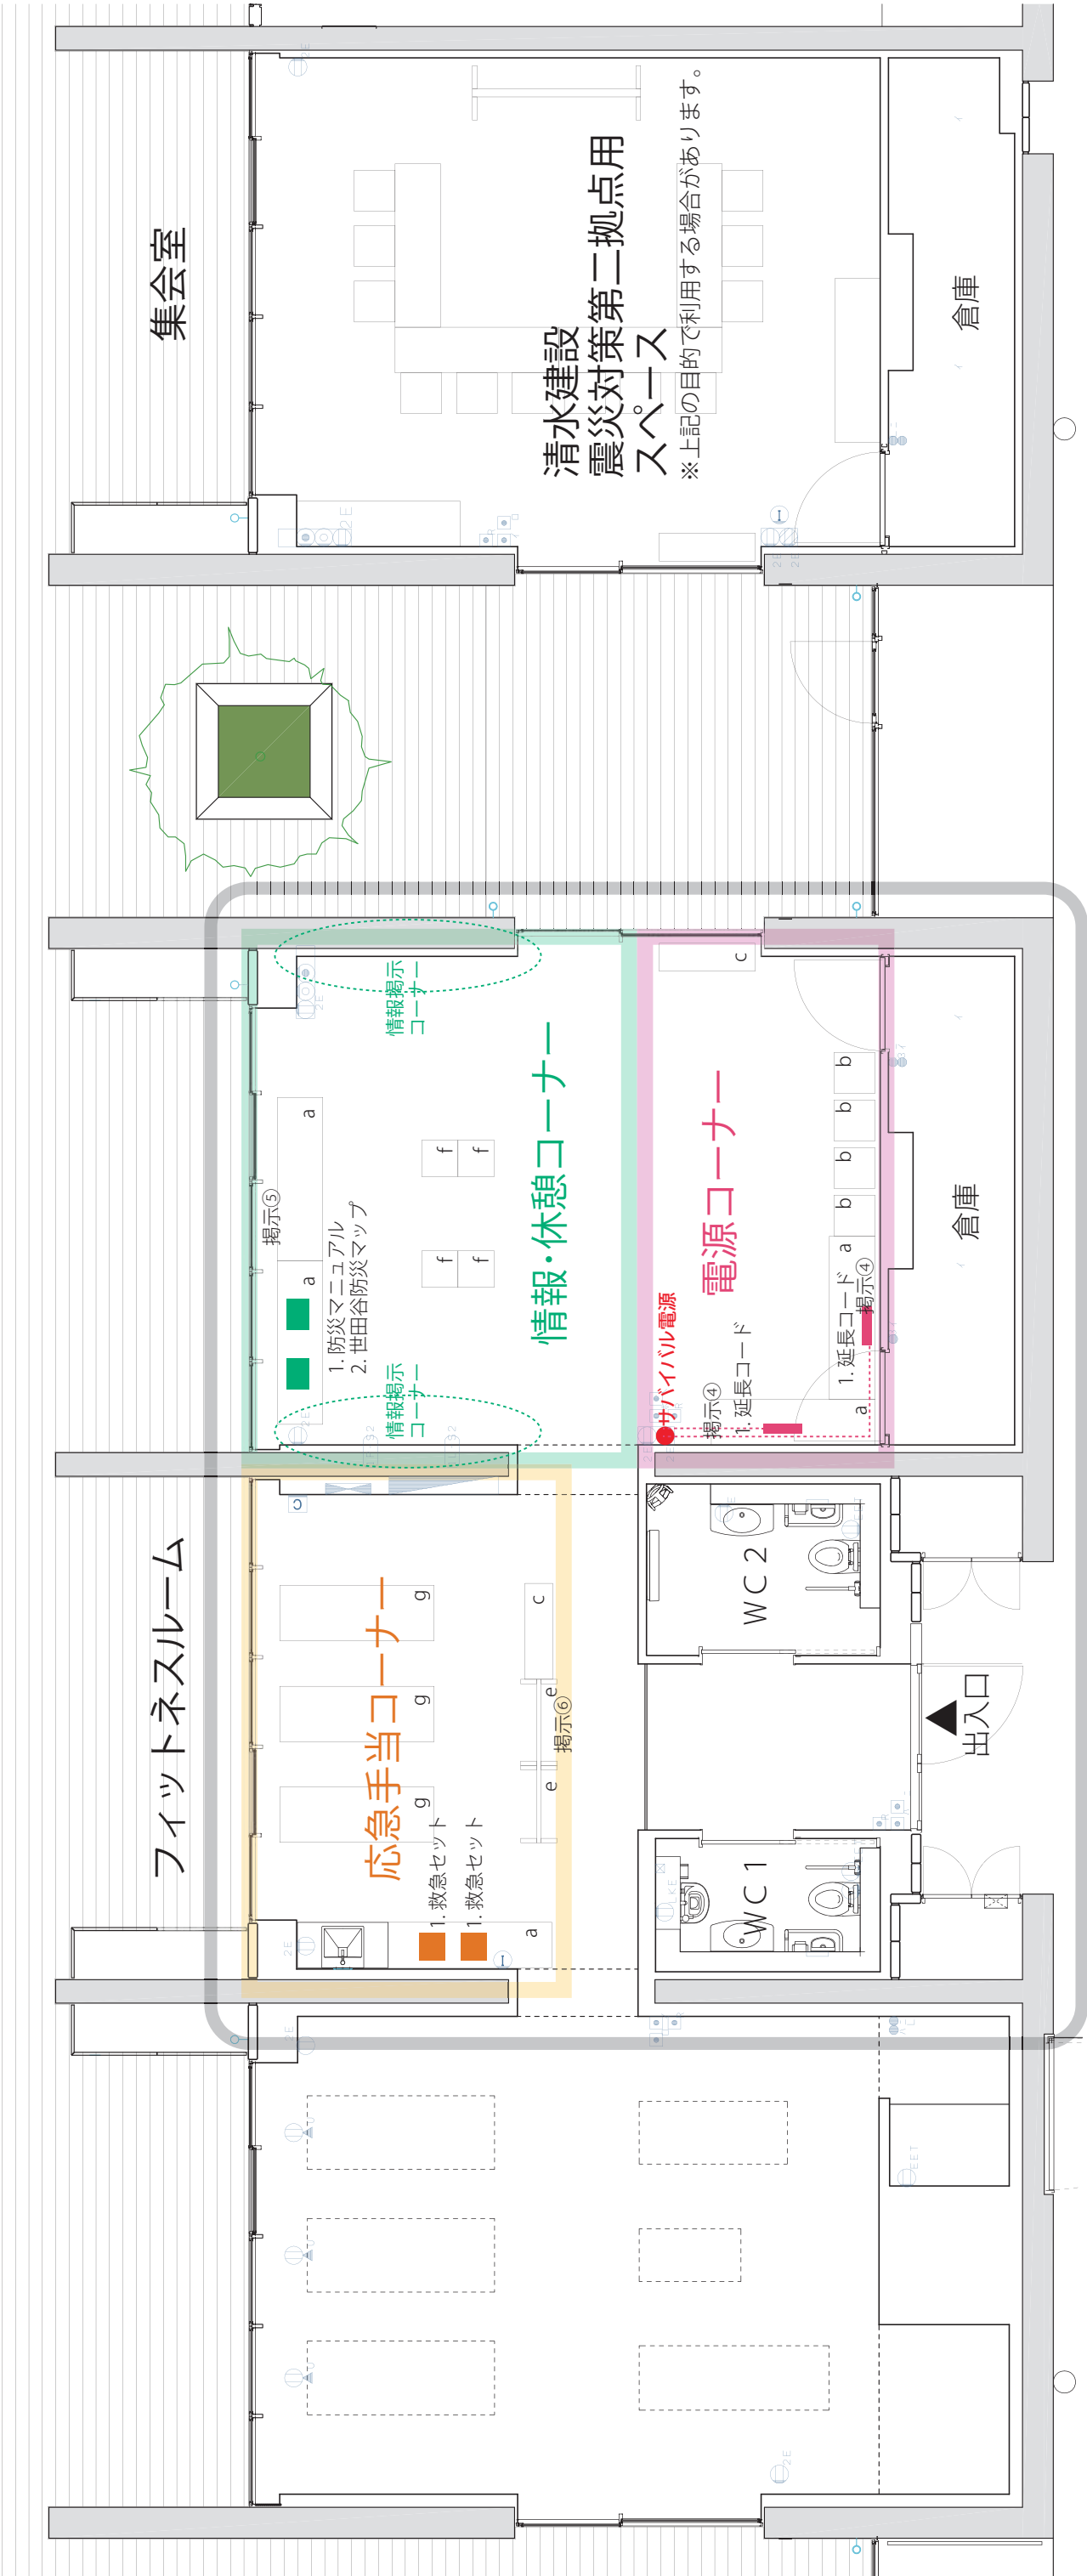

安心ステーション

応急手当コーナー

負傷者の応急手当に使って頂けます。
医師・看護師の方はご協力をお願いします。

- a：テーブル（フィットネスルーム倉庫）
- c：下足入（スデイルーム）
- e：衝立（フィットネスルーム）
- g：ヨガマット（フィットネスルーム）
- 1：救急セット 2ヶ

情報・休憩コーナー

入居者向けの情報を貼り付けて、共有できます。
入居者同士の情報交換と休憩の場として利用できます。

- a：テーブル（フィットネスルーム倉庫）
- f：キューブソファ（フィットネスルーム）
- 1：防災マニュアル入居者向け（管理室）
- 2：世田谷区防災マップ（管理室）

電源コーナー

停電時、入居者の携帯電話の充電のために、
サバイバル電源を利用いただけます。

- a：テーブル（フィットネスルーム倉庫）
- b：イス（フィットネスルーム倉庫）
- c：下足入（集会室）
- 1：延長コード（管理室倉庫）

※本図はあくまで＜案＞です。状況に応じて、使いやすいように適宜アレンジする場合があります。